




Berechnung WinSLT



Position:

Schichtaufbau (von außen nach innen)

| Nr. | BE | Bezeichnung | mm |
|-----|----|-----------------------|-------|
| 1 | | CONSAFIS Float | 6,00 |
| 2 | 2 | CONSAFIS plus neutral | |
| 3 | | 90% Argon | 10,00 |
| 4 | | CONSAFIS Float | 6,00 |
| 5 | | 90% Argon | 10,00 |
| 6 | 5 | CONSAFIS plus neutral | |
| 7 | | CONSAFIS Float | 6,00 |
| | | | 38,00 |

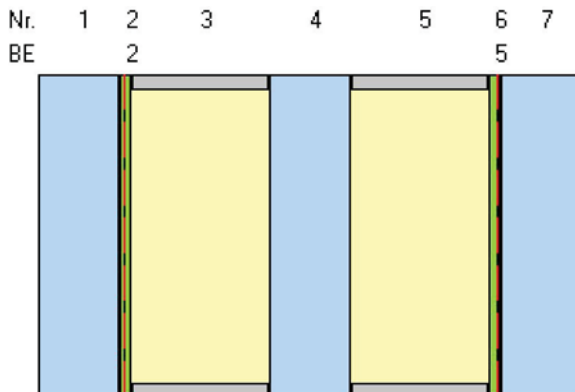

Transmission, Reflexion, Absorption

$\rho_v = 0,15$ (Lichtreflexionsgrad außen)

$\rho'_v = 0,15$ (Lichtreflexionsgrad innen)

$\rho_e = 0,27$ (direkter Strahlungsreflexionsgrad)

α_e 1 = 0,21; 2 = 0,07; 3 = 0,06 (direkter Strahlungsabsorptionsgrad)

$\tau_{UV} = 0,12$ (ultravioletter Transmissionsgrad)

$\tau_v = 0,70$ (Lichttransmissionsgrad)

$\tau_e = 0,39$ (direkter Strahlungstransmissionsgrad)

EN 410

SC = 0,61 (Shading Coefficient = g/0,80)

$R_a = 93$ (allgemeiner Farbwiedergabeindex)

$q_i = 0,09$ (sekundäre Wärmeabgabe nach innen)

$g = 0,49$ (Gesamtenergiedurchlassgrad)

EN 673 Einbauwinkel = 90° vertikal

$U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Wärmedurchgangskoeffizient)

EN 13363-2 $T_e = 5,00 \text{ °C}$ $T_i = 20,00 \text{ °C}$

$E_s = 300,00 \text{ W/m}^2$ Systemhöhe = 1,50 m


$g_{th} = 0,054$ (Wärmestrahlungsfaktor)

$g_c = 0,040$ (Konvektionsfaktor)

$g_v = 0,000$ (Belüftungsfaktor)

$q_i = 0,094$ (sekundäre Wärmeabgabe nach innen)

$g = 0,49$ (Gesamtenergiedurchlassgrad)

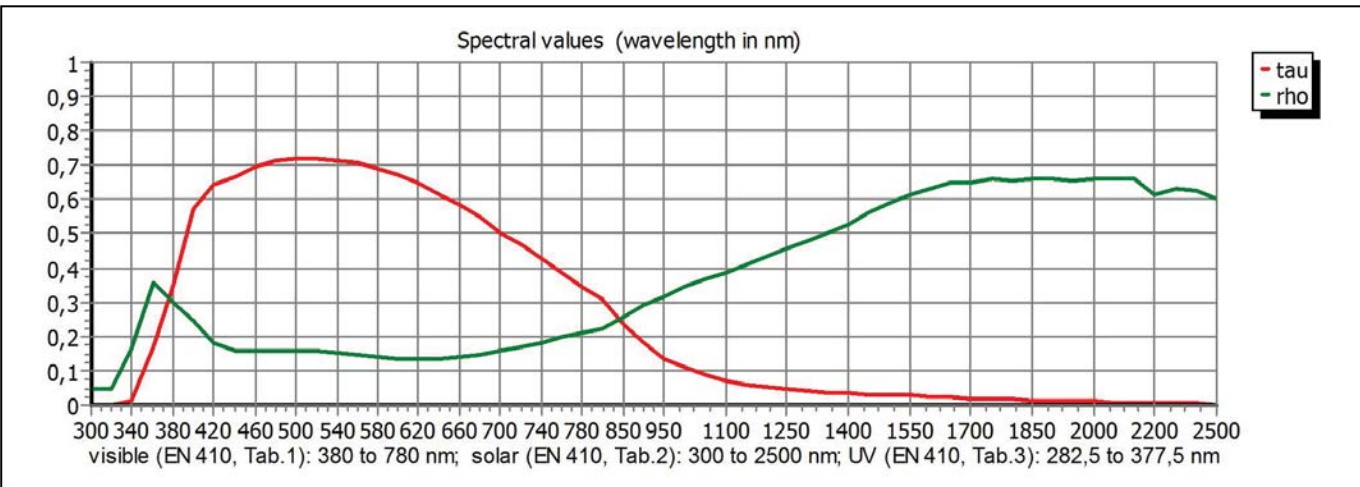

Schwankungen der licht- und strahlungstechnischen Werte wegen chemischer Zusammensetzung von Glas und Herstellprozesses möglich. Funktionswerte berücksichtigen die zugelassenen Toleranzen entsprechend der Produktnormen. Das Rechenergebnis gibt keine Auskunft über die technische Ausführbarkeit des Aufbaus.